


Fresh Air Heat Recovery Unit

Рекуператор свежего воздуха

MEnV 180 plus 60

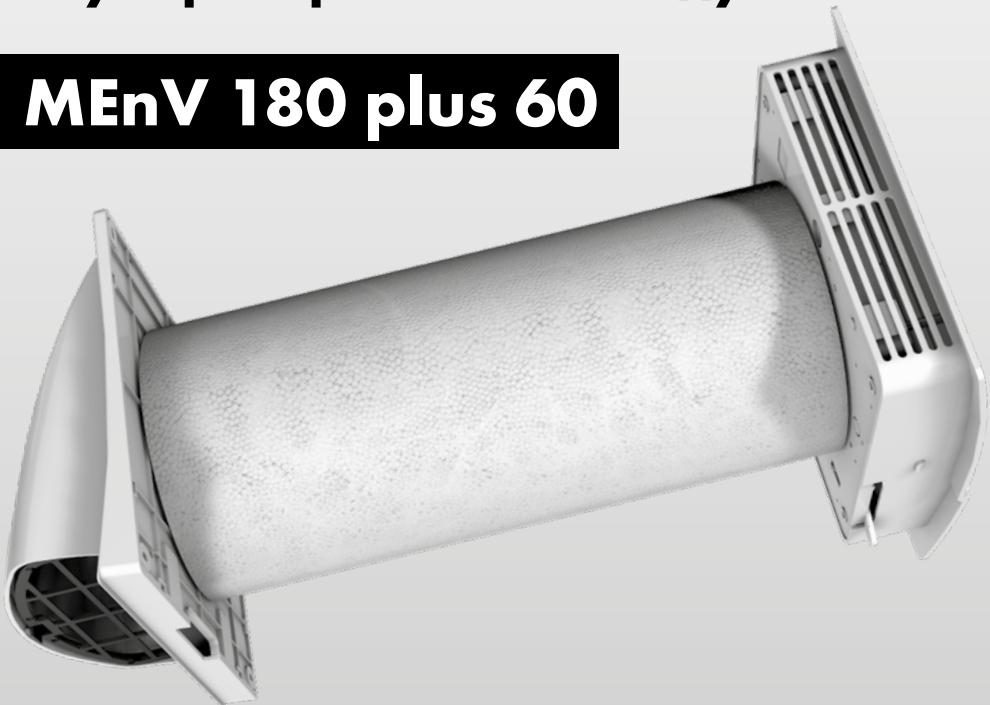

GB Operating/assembly instructions

RU Инструкция по эксплуатации и монтажу

BE Werking/montage-instructies

ES Instrucciones de funcionamiento/montaje

FR Mode d'emploi/notice d'assemblage

HR Uputa za uporabu/montažu

IT Istruzioni operative/d'installazione

NL Gebruiks-/montage-instructies

PL Instrukcja obsługi i montażu

SE Bruks-/monteringsanvisning

Assembly instructions MEnV 180 plus 60 – Fresh Air Heat Recovery Unit. Please read these assembly instructions carefully before starting the installation.

Warnings:

Note: All work should be done with no electrical current. Electrical connections must only be done by an authorized tradesman to the applicable regulations. Voltage and electrical power supply must be compatible to the specification of the device. An all pole separator from current with a contact opening of minimum 3 mm is specified for the installation. Installation in rooms with high moisture or damp areas must be done according to DIN/VDE 0100 T701.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If you operate a fireplace dependent on the room air at the location you intend to use the device, please ensure on all accounts that there is sufficient ventilation, especially if the building shell is airtight.

The relevant, applicable regulations for the joint operation of fireplaces (gas boilers, chimneys, extractor hoods, etc.) and controlled airing and ventilation (MEnV 180 plus 60) must be taken into consideration. Please contact your district chimney sweep if you have any questions.

In order to prevent tampering and damage, the appliance must be installed at least 2.30 m above ground (outdoor installation).

General instructions:

- 1 m minimum distance between the appliances
- Max. 10 m distance between an appliance pair
- Max. one partition wall with a thickness of 15 cm

1 - 29 Installation Instructions Fresh Air Heat Recovery Unit MEnV 180 plus 60

**Инструкция по монтажу MEnV 180 plus 60 – теплообменник приточного воздуха.
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию по монтажу перед началом работ по установке.**

Предупреждающие указания:

Внимание: Все работы осуществляются в обесточенном состоянии. Электромонтажные подключения разрешается выполнять только авторизованным специалистом-электриком в соответствии с действующими предписаниями. Напряжение и частота подаваемого тока должны соответствовать данным прибора. Со стороны внутренней проводки следует предусмотреть многополюсное устройство отделения от сети с шириной размыкания контактов не менее 3 мм. Электромонтажные работы во влажных помещениях необходимо осуществлять согласно стандарту DIN/VDE 0100 T701.

Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или если их научили безопасному обращению с прибором, и они понимают исходящие от него опасности. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и пользовательское техобслуживание не подлежат выполнению детьми без присмотра.

При работе зависящего от воздуха в помещении источника огня в запланированном месте эксплуатации прибора, особенно при наличии герметичных оболочек здания, необходимо обеспечивать достаточный приток воздуха.

Следует соблюдать действующие предписания, касающиеся общей эксплуатации источника огня (газовых колонок, дымохода, вытяжных колпаков и т. п.), а также системы контролируемой вентиляции (MEnV 180 plus 60). При наличии вопросов обращайтесь к районному специалисту по уходу за системами отвода газов.

Для предотвращения манипуляций и материального ущерба прибор следует устанавливать на высоте не менее 2,30 м над землей (наружная установка).

Общие указания:

- Минимальное расстояние между приборами 1 м
- Макс. расстояние между парой приборов 10 м
- Макс. одна промежуточная стена толщиной 15 см

1 - 29 Указания по монтажу рекуператора свежего воздуха MEnV 180 plus 60

Технические характеристики * MEnV 180 plus 60

Класс/вид защиты	Теплообменник: II/IP 22 внутр. II/IP 24 наружн.
Сетевое напряжение	220–240 В (~50 Гц)
Двигатель	24 В DC, на шарикоподшипниках
Потребляемая мощность	3/4,5/7/11 атт
Производительность по воздуху	16/25/37/60 м ³ /ч
Коэффициент регенерации тепла	Макс. 85 %, Ø 75 %
Звуковое давление (3 м)	16/25/30/37 dB(A)
Звукоизоляция снаружи:	39 дБ (соответствует классу звукоизоляции окон 3 согласно VDI 2719)
Мощность передачи	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Частота	433 - 434 MHz
Аккумулятор	CR2025

* Право на технические изменения сохраняется.

Montage-instructies MEnV 180 plus 60 - Warmteterugwinningunit voor frisse lucht. Lees deze montage-instructies aandachtig vóór de start van de installatie.

Waarschuwingen:

Opmerking: Alle werken moeten worden uitgevoerd zonder elektrische stroom. Elektrische verbindingen mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde handelaar volgens de geldende voorschriften. Voltage en elektrische stroomhoeveel moet compatibel zijn met de specificaties van het apparaat. Voor de installatie is een alpolige scheider van stroom met een contactopening van minimaal 3 mm gespecificeerd. De installatie in ruimtes met veel schimmel en vochtige ruimtes overeenkomstig DIN/VDE 0100 T701.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen met gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Als u een open haard gebruikt die afhankelijk is van de omvingslucht op de locatie waar u het apparaat wilt gebruiken, zorg er dan in alle opzichten voor dat er voldoende ventilatie is, vooral als de buiswiel luchtdicht is.

De relevante, toepasselijke voorschriften voor de gezamenlijke werking van open haarden (gasketels, schoorstenen, afzuigkappen, enz.) en gecontroleerde verlichting en ventilatie (MEnV 180 plus 60) moeten in acht worden genomen. Contacteer de schoonveger in de buurt als u vragen heeft.

Om manipulatie en schade te voorkomen moet het apparaat op minimaal 2,30 m boven de grond worden geïnstalleerd (buitenvoorziening).

Algemene instructies:

- minimum 1 m afstand tussen de apparaten
- max. 10 m afstand tussen een paar apparaten
- max. een scheidingswand met een dikte van 15 cm

1 - 29 Installatie-instructies warmteterugwinningunit voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

Technische gegevens * MEnV 180 plus 60

Beschermingsklasse/type	Warmteterugwinningunit:II/IP 22 binnen II/IP 24 buiten
Netspanning	220–240 V (~50 Hz)
Motor	24 V DC, gemonteerd op kogellagers
Stroomaansluiting	3/4,5/7/11 Watt
Transportcapaciteit	16/25/37/60 m ³ /h
Classificatie warmteterugwinning	max. 85 %, Ø 75 %
Geluidsdruk (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Geluidsisolatie van buiten:	39 dB (equivalent aan raamgeluidsisolatieklasse 3 volgens VDI 2719)
Transmissievermogen	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frequentie	433 - 434 MHz
Batterij	CR2025

* Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Instrucciones de montaje MEnV 180 plus 60 – Intercambiador térmico de aire fresco. Por favor, lea estas instrucciones de montaje atentamente antes de comenzar la instalación.

Advertencias:

Nota: Las conexiones eléctricas deben estar desconectadas para realizar cualquier trabajo. Las conexiones eléctricas únicamente pueden ser realizadas por un comerciante autorizado de acuerdo con las regulaciones aplicables. El suministro de corriente y tensión deben ser compatibles con las especificaciones del dispositivo. Para la instalación es un alpolige separador de corriente con una apertura de contacto de 3 mm. La instalación en estancias con zonas con gran humedad o vapor debe realizarse según DIN/VDE 0100 T701.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin suficiente experiencia y conocimiento si se encuentran bajo supervisión o han recibido instrucciones relativas al uso del dispositivo de forma segura y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

Si opera un hogar dependiente del aire de la estancia en el lugar en el que tiene intención de usar el dispositivo, asegúrese de que la ventilación es suficiente, sobre todo si el edificio es estanco al aire.

Se deben tener en consideración las normativas aplicables pertinentes para el funcionamiento conjunto de hogares (calderas de gas, chimeneas, campanas extractoras, etc.) y ventilación y aireación controladas (MEnV 180 plus 60). Póngase en contacto con el deshollinador de su distrito si tiene preguntas.

Para evitar manipulaciones y daños, se debe instalar el aparato a una altura mínima de 2,30 m sobre el suelo (instalación en exteriores).

Instrucciones generales:

- Distancia mínima entre aparatos 1 m
- Distancia máxima entre par de aparatos 10 m
- Máx. una pared divisoria con un espesor de 15 cm

1 - 29 Instrucciones de instalación para el intercambiador térmico de aire fresco MEnV 180 plus 60

Datos técnicos * MEnV 180 plus 60

Clasificación/tipo de protección	Intercambiador térmico: II/IP 22 en interior II/IP 24 en exterior
Tensión de red	220–240 V (~50 Hz)
Motor	24 V CC, sobre rodamiento de bolas
Entrada de corriente	3/4,5/7/11 vatios
Potencia de aire	16/25/37/60 m ³ /h
Índice de recuperación de calor	máx. 85 %, Ø 75 %
Presión acústica (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Aislamiento acústico del exterior:	39 dB (equivalente a un aislamiento acústico para ventanas de clase 3 según VDI 2719)
Potencia de transmisión	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frecuencia	433 - 434 MHz
Batería	CR2025

* Sujeto a cambios técnicos.

Technical data* MEnV 180 plus 60

Protection rating/type	Heat recovery unit: II/IP 22 inside II/IP 24 outside
Mains voltage	220–240 V (~50 Hz)
Motor	24 V DC, ball bearing mounted
Power input	3/4,5/7/11 Watt
Airpower	16/25/37/60 m ³ /h
Heat recovery rate	max. 85 %, Ø 75 %
Sound pressure (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Sound insulation from outside:	39 dB (equivalent to window sound insulation class 3 according to VDI 2719)
Transmission power	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frequency	433 - 434 MHz
Battery	CR2025

* Subject to technical alterations.

Notice d'assemblage du MEnV 180 plus 60 – Échangeur de chaleur d'air frais. Lisez attentivement cette notice d'assemblage avant de commencer l'installation.

Avertissements :

Remarque : tous les travaux doivent être réalisés hors tension. Les connexions électriques doivent être effectuées par un ouvrier qualifié autorisé conformément aux réglementations en vigueur. La tension et l'alimentation électrique doivent correspondre aux spécifications du dispositif. L'installation exige un dispositif de coupure omnipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm. Dans des pièces à forte humidité ou dans des lieux humides on doit procéder à l'installation conformément à la norme DIN/VDE 0100 T701.

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances dans la mesure où ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sans danger de l'appareil et dans la mesure où ils comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.

Si vous utilisez un foyer dépendant de l'air de la pièce où vous comptez utiliser l'appareil, il faut absolument vous assurer que la ventilation est suffisante, surtout si l'enveloppe du bâtiment est hermétique.

Il faut tenir compte des réglementations applicables en vigueur pour l'utilisation commune de foyers (chaudières à gaz, cheminées, hottes aspirantes, etc.) et veiller à une aération et une ventilation contrôlées (MEnV 180 plus 60). Prenez contact avec le ramoneur dont vous dépendez si vous avez des questions.

Afin d'éviter toute dégradation et tout dommage, il faut installer l'appareil à au moins 2,30 m au-dessus du sol (installation extérieure).

Instructions générales :

- la distance minimale entre les appareils est de 1 m
- la distance max. entre une paire d'appareils est de 10 m
- au max. un mur de séparation d'une épaisseur de 15 cm

1 - 29 Instructions pour l'installation de l'échangeur de chaleur d'air frais MEnV 180 plus 60

Données techniques* MEnV 180 plus 60	
Indice/type de protection	Échangeur de chaleur: II/ IP 22 à l'intérieur II/ IP 24 à l'extérieur
Tension secteur	220–240 V (~50 Hz)
Moteur	24 V CC, roulement à billes monté
Alimentation électrique	3/4,5/7/11 Watt
Débit d'air	16/25/37/60 m ³ /h
Taux de récupération de chaleur	max. 85 %, Ø 75 %
Pression acoustique (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Isolation phonique depuis l'extérieur :	39 dB (correspond à une isolation acoustique de fenêtre de classe 3 selon VDI 2719)
Puissance de transmission	-9,51 - -9,55 PAR (dBm)
Fréquence	433 - 434 MHz
Pile	CR2025

* Sous réserve de modifications techniques.

Uputa za montažu MEnV 180 plus 60 – izmjjenjivač topline za svježi zrak. Molimo prije početka instalacije pročitajte ovu uputu za montažu.

Upute upozorenja:

Pozor: Sve radove provedite kada uređaj ne stoji pod naponom. Električne priključke isključivo smije izvršiti ovlašteno stručno osoblje i prema dotično važećim propisima. Napon i frekvencija napajanja strujom moraju odgovarati podacima uređaja. Onaj tko instalira treba predviđati svepolnu napravu za isključivanje iz mreže sa širinom kontaktog otvora od najm. 3 mm. Instalacija u vlažnim prostorijama se mora izvršiti prema DIN/VDE 0100 T701.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osim toga osobe s smanjenim psihičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih se nadzire ili ukoliko su u pogledu sigurne uporabe uređaja upućene i te ukoliko su razumjele koje opasnosti iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca, koju nitko ne nadzire.

Ako u prostoriji u koju se planira postaviti uređaj, gori otvorena vatra, koja ovisi o unutarnjem zraku u prostoriji, te ako je unutrašnjost zgrade zabravljena protiv ulaska zraka, u tom slučaju da je potrebno osigurati dovoljan pritok vanjskog zraka.

Potrebljeno je pridržavati se relevantnih normi za rad uređaja sa grijačima s otvorenom vatrom (plinsko grijanje, kamini, nape) i za kontroliranu opskrbu i odvod svježeg zraka (MEnV 180 plus 60). Ako imate pitanja, obratite se nadležnom dimnjačaru u tom području.

Da bi se spriječile manipulacije i oštećenja, uređaj mora biti najmanje 2,30 m instaliran iznad zemlje (vani).

Opće upute:

- Najmanje razmak uređaja međusobno 1 m
- Najv. 10 m razmaka između jednog para uređaja
- Najv. jedan međuzid deblijine 15 cm

1 - 29 Način ugradnje izmjjenjivača topline za svježi zrak MEnV 180 plus 60

Tehnički podaci* MEnV 180 plus 60

Klasa/vrsta zaštite	Izmjenjivač topline: II/ IP 22 unutra II/ IP 24 izvana
Mrežni napon	220-240 V (~50Hz)
Motor	24 V DC, kuglično uležišten
Potrošnja snage:	3/4,5/7/11 volti
Kapacitet zraka	16/25/37/60 m ³ /h
Stupanj povrata energije	najv. 85 %, Ø 75 %
Zvučni tlak (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Prigušenje vanjskog šuma:	39 dB (odgovara prigušenju šuma za prozore 3. razreda, u skladu sa VDI 2719)
Prijenos snage	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frekvencija	433 - 434 MHz
Baterija	CR2025

* Tehničke izmjene ostaju pridržane

Istruzioni di montaggio MEnV 180 plus 60 - Ventilatore aria fresca con scambiatore di calore. Leggere accuratamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Avvertenze:

Nota: tutti i lavori devono essere eseguiti in assenza di corrente elettrica. Le connessioni elettriche devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato conformemente alle disposizioni applicabili! L'alimentazione di tensione e di corrente elettrica deve essere compatibile con le specifiche dell'apparecchio. Per l'installazione è necessario che sia presente un separatore di corrente con contatto di apertura di minimo 3 mm su tutti i poli. L'installazione in stanze con zone estremamente umide o con molta muffa deve essere eseguita conformemente DIN/VDE 0100 T701.

Questi accessori possono essere utilizzati da bambini con età superiore agli 8 anni e da persone con ridotta abilità fisica, sensoriale e mentale o priva di esperienze e nozioni, solo se supervisionati o istruiti da un adulto in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I lavori di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguiti da un bambino senza la supervisione di un adulto.

Se utilizzerete un focolare che dipende dall'aria ambiente nel luogo di utilizzo dell'apparecchio, assicurate che sia presente sufficiente ventilazione, soprattutto se l'involucro dell'edificio è a tenuta d'aria.

È necessario osservare le disposizioni rilevanti e applicabili per il funzionamento combinato di focolari (boiler a gas, caminetti, cappe di estrazione, ecc.) e sistemi di aerazione e ventilazione controllati (MEnV 180 plus 60). Per qualunque domanda, contattate il vostro spazzacamino di zona.

Per evitare manomissioni e danni, è raccomandabile installare l'apparecchio almeno a 2,30 m dal pavimento (installazione outdoor).

Istruzioni generali:

- 1 m di distanza minima tra gli apparecchi
- Max 10 m di distanza tra una coppia di apparecchi
- Max. una parete divisoria dello spessore 15 cm

1 - 29 Istruzioni di installazione per Ventilatore aria fresca con scambiatore di calore MEnV 180 plus 60

Dati tecnici* MEnV 180 plus 60

Grado/tipo di protezione	Unità con scambiatore di calore: II/ IP 22 dentro II/ IP 24 fuori
Tensione utenze	220–240 V (~50 Hz)
Motore	24 V DC, cuscinetti a sfere montati
Potenza in ingresso	3/4,5/7/11 Watt
Portata aria	16/25/37/60 m ³ /h
Percentuale di recupero di calore	max. 85 %, Ø 75 %
Pressione acustica (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Isolamento acustico dell'esterno:	39 dB (equivalente all'isolamento acustico finestre, classe 3 conforme VDI 2719)
Potenza di trasmissione	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frequenza	433 - 434 MHz
Batteria	CR2025

* Soggetto a modifiche tecniche.

Montage-instructies MEnV 180 plus 60 warmtevergwinapparaat voor frisse lucht. Lees deze montage-instructies a.u.b. zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.

Waarschuwingen:

Opmerking: Alle werkzaamheden moeten zonder elektrische stroom worden uitgevoerd. Elektrische verbindingen mogen alleen door een geautoriseerde handelaar worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Spanning en elektrische stroomvoorziening moeten compatibel zijn met de specificaties van het apparaat. Voor de installatie is een scheider van alle stroompolen met een contactopening van minimaal 3 mm gespecificeerd. De installatie in ruimtes met veel vocht of vochtige ruimtes moet worden uitgevoerd volgens DIN/VDE 0100 T701.

Dit apparaat kan worden gebruikt voor kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde, lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of op een veilige manier worden geïnstrueerd en begrijpen wat de gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

Als u een open haard gebruikt die afhankelijk is van de omgevingslucht op de locatie waar u het apparaat wilt gebruiken, zorg er dan in alle opzichten voor dat er voldoende ventilatie is, vooral als het deel van het gebouw luchtdicht is.

De relevante, toepasselijke voorschriften voor de gezamenlijke werking van open haarden (gasketels, schoorstenen, afzuigkappen, enz.) en airconditioning en ventilatie (MEnV 180 plus 60) moeten in acht worden genomen. Neem bij vragen contact op met uw schoorsteenveger.

Om verharding en schade te voorkomen, moet het apparaat op minimaal 2,30 m boven de grond worden geïnstalleerd (buiteninstallatie).

Algemene instructies:

- Minimaal 1 m afstand tussen de apparaten
- Maximaal 10 m afstand tussen een apparaatpaar
- Maximale één scheidingswand met een dikte van 15 cm

1 - 29 Installatie-instructies warmtevergwinapparaat voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

Technische gegevens* MEnV 180 plus 60

Beschermingsgraad/type	Warmtevergwinapparaat: II/ IP 22 binnen II/ IP 24 buiten
Netspanning	220–240 V (~50 Hz)
Motor	24 V DC, gemonteerd op kogellagers
Stroomaansluiting	3/4,5/7/11 Watt
Ventilatiecapaciteit	16/25/37/60 m ³ /h
Warmtevergwin-snelheid	max. 85%, Ø 75 %
Geluidsdrupp niveau (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Geluidsisolatie van buitenaf:	39 dB (gelijk aan raamgeluidisolatieklasse 3 volgens VDI 2719)
Zendvermogen	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frequentie	433 - 434 MHz
Accu	CR2025

* Technische wijzigingen voorbehouden.

**Instrukcja montażu wymiennika ciepła
MEv 180 plus 60. Przed rozpoczęciem instalacji
przeczytaj niniejszą instrukcję.**

Wskazówki ostrzegawcze:

Uwaga: Wszelkie prace należy wykonywać w stanie beznapięciowym. Podłączenie do instalacji elektrycznej może przeprowadzić tylko upoważniony specjalista, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Napięcie i częstotliwość zasilania elektrycznego muszą być zgodne z danymi urządzenia. W instalacji należy przewidzieć urządzenie odłączające wszystkie biegunki od sieci o rozwarcie zestyków co najmniej 3 mm. Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych należy wykonać zgodnie z normą DIN/VDE 0100 T701.

Dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej, a także nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiły zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie ani konserwację urządzenia w zakresie wykonywanym przez użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.

Aby zapobiec manipulacjom i uszkodzeniom, urządzenie należy zainstalować na wysokości co najmniej 2,30 m nad ziemią (w przypadku instalacji zewnętrznej).

Przy eksploatacji paleniska zależnego od powietrza w pomieszczeniu w planowanym miejscu ustawienia urządzenia trzeba zwrócić uwagę na zapewnienie dostatecznego nawiewu, szczególnie w przypadku okrycia budynku nieprzepuszczającego powietrza.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wspólnej eksploatacji paleniska (term gazowych, kominków, okapów kuchennych itd.) i systemów kontrolowanego wiewtrzenia i przewietrzania (MEv 180 plus 60). W przypadku pytań należy zwrócić się do właściwego okręgowego zakładu kominiarskiego.

Wskazówki ogólne:

- Minimalny odstęp między urządzeniami: 1 m
- Maksymalny odstęp między urządzeniami w parze: 10 m
- Maks. jedna ściana działowa o grubości 15 cm

1 - 29 Wskazówki dotyczące montażu wymienników ciepła świeżego powietrza MEv 180 plus 60

Dane techniczne* MEv 180 plus 60

Klasa ochrony/ stopień ochrony	Wymiennik ciepła: II/IP 22 wewnętrzny II/IP 24 na zewnątrz
Napięcie sieci	220-240 V (~50 Hz)
Silnik	24 V DC, na lożyskach kulkowych
Pobór mocy	3/4,5/7/11 W
Wydajność powietrza	16/25/37/60 m ³ /h
Współczynnik odzysku ciepła	maks. 85 %, Ø 75 %
Ciśnienie akustyczne (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Zewnętrzna izolacyj- ność akustyczna:	39 dB (odpowiada 3 klasie izolacyjności akustycznej okien wg VDI 2719)
Moc nadawania	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Częstotliwość	433 - 434 MHz
Bateria	CR2025

* Zmiany techniczne zastrzeżone.

Monteringsanvisning MEv 180 plus 60 – Friskluft-värmeväxlare. Läs dessa monteringsanvisningar nog innan du börjar med installationen.

Varningar:

Anmärkning: Allt arbete får endast utföras i spänningsfritt tillstånd. Elektriska anslutningar får endast utföras av auktoriserad fackpersonal i överensstämmelse med gällande föreskrifter. Spänning och strömförsörjning måste överensstämma med enheten s specification. För installationen krävs en allpolig anordning med en kontaktöppning på minst 3 mm för att skilja enheten från elnätet. Installation i väntutrymmen eller i fuktiga områden måste utföras i överensstämmelse med DIN/VDE 0100 T701.

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av apparaten och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Vid användning av en rumsluftberoende eldstad på apparatens planerade installationsplats måste man under alla omständigheter se till att tillräcklig ventilation är tillgänglig. Detta gäller i synnerhet för byggnader med lufttäta klimatskal.

De relevanta, tillämpliga föreskrifterna för gemensam drift av eldstäder (gaspann, kaminer, köksfläktar osv.) och kontrollerad ventilation och luftning (MEv 180 plus 60) måste iakttas. Vänd dig till din lokala sotare om du har ytterligare frågor.

För att förebygga manipulation och skador, måste apparaten installeras minst 2,30 m över marken (installation utomhus).

Allmänna instruktioner:


- 1 m minsta avståndet mellan apparaterna
- Max. 10 m avstånd mellan två apparater
- Max. en skiljevägg med en tjocklek på 15 cm












1 - 29 Installationsanvisningar friskluft-värmeväxlare MEv 180 plus 60

Tekniska specifikationer* MEv 180 plus 60


Kapslingsklass/typ	Värmeväxlare: II/IP 22 insidan II/IP 24 utsidan
Nätspänning	220-240 V (~50 Hz)
Motor	24 V DC, kullagermonterad
Ineffekt	3/4,5/7/11 watt
Lufteffekt	16/25/37/60 m ³ /h
Värmeåtervinningsgrad	max. 85 %, Ø 75 %
Ljudtryck (3 m)	16/25/30/37 dB(A)
Ljudisolering från utsidan:	39 dB (motivarvar fönster ljudisolering klass 3 enligt VDI 2719)
Överföringseffekt	-9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Frekvens	433 - 434 MHz
Batteri	CR2025

*Tekniska ändringar förbehålls.

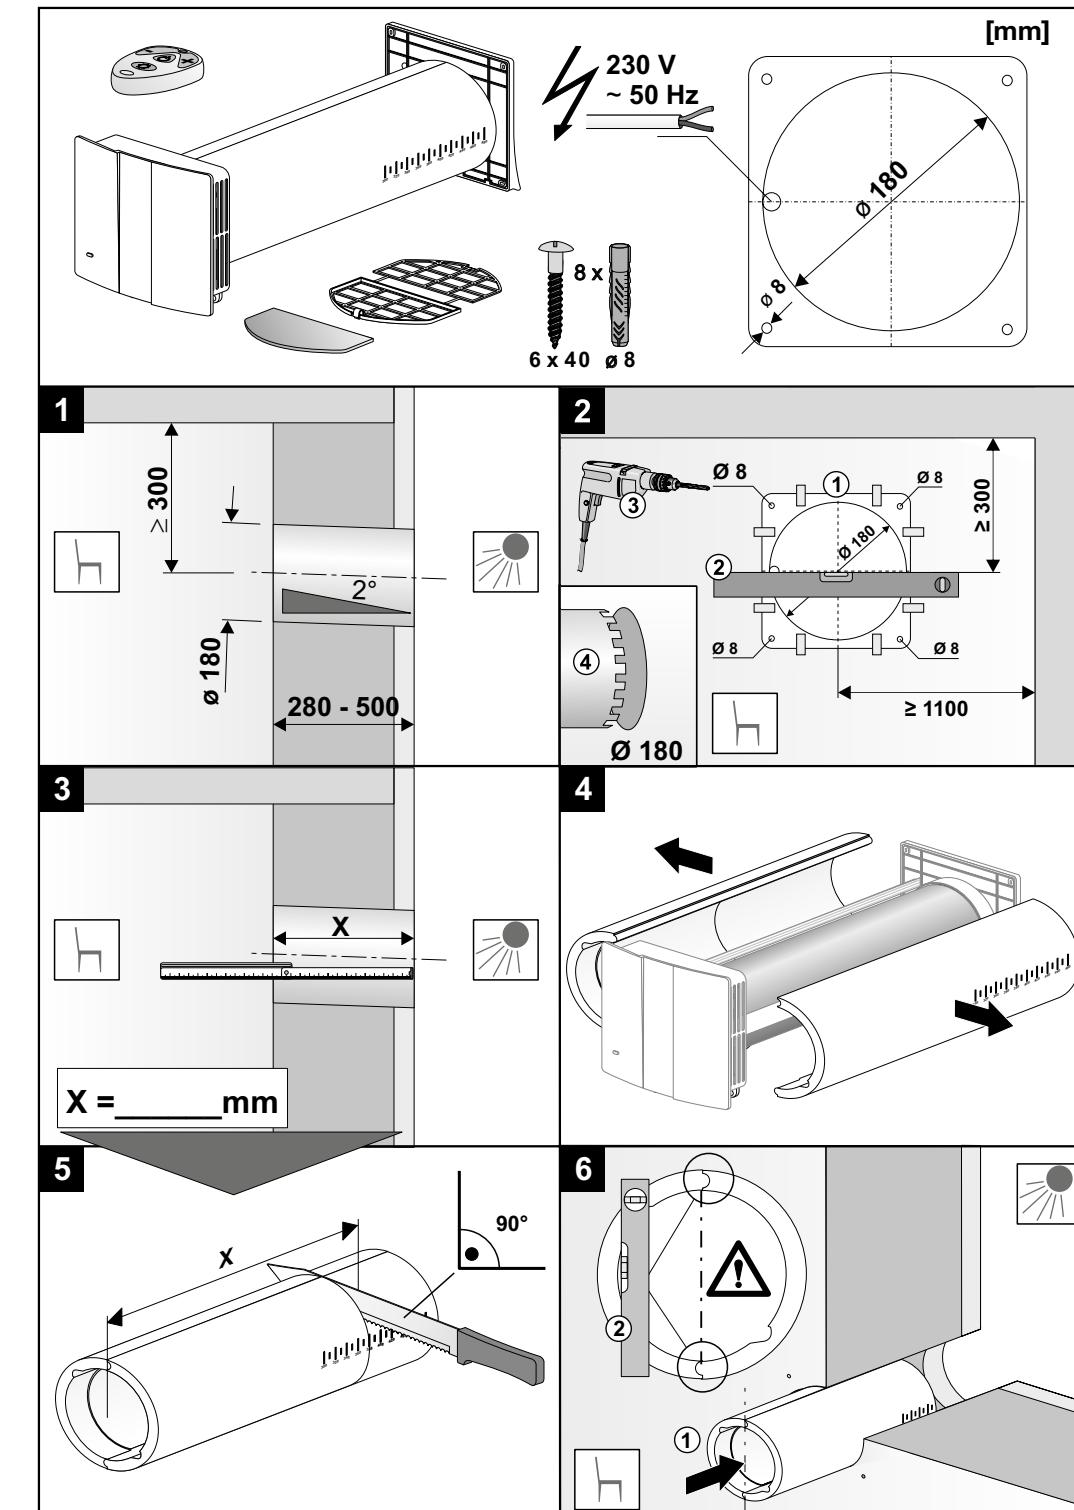


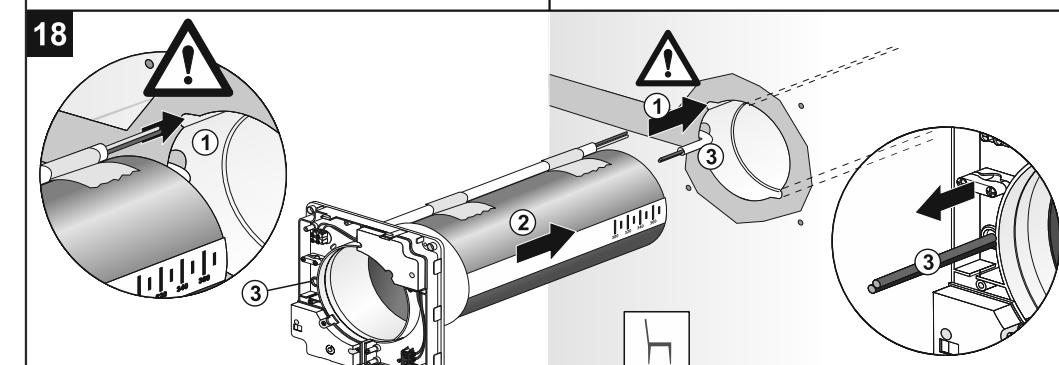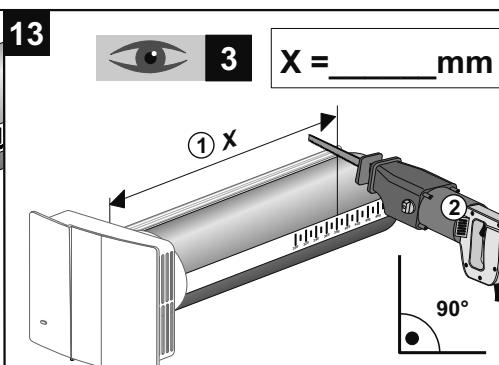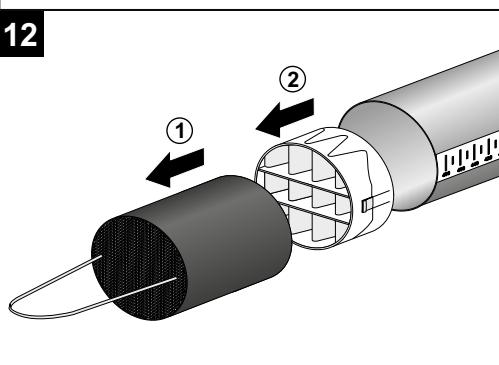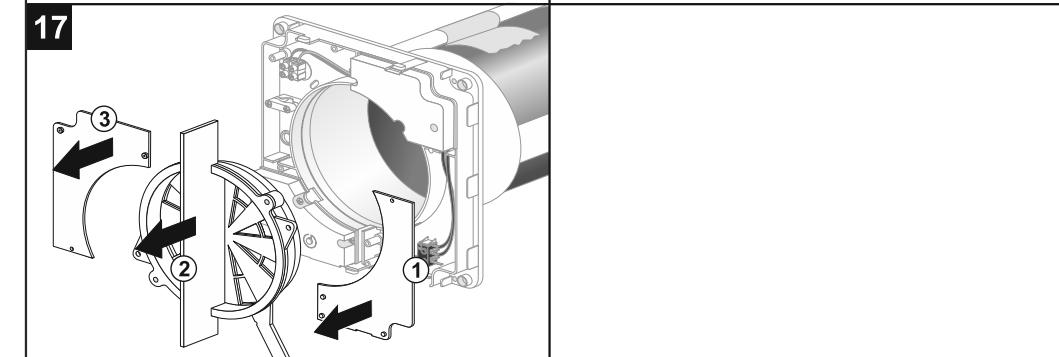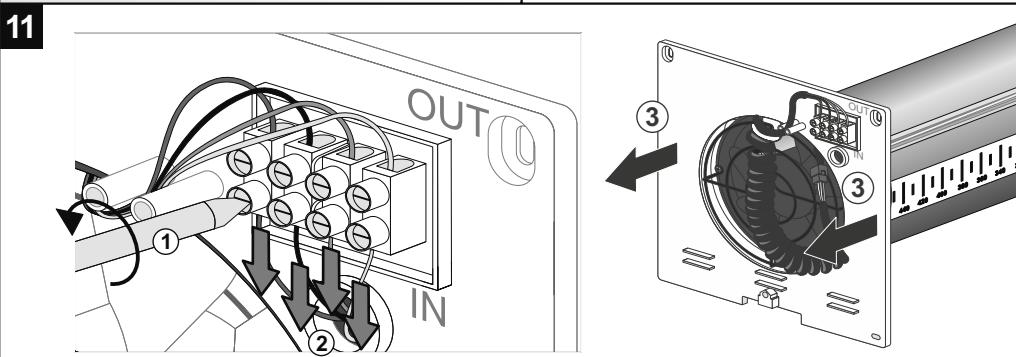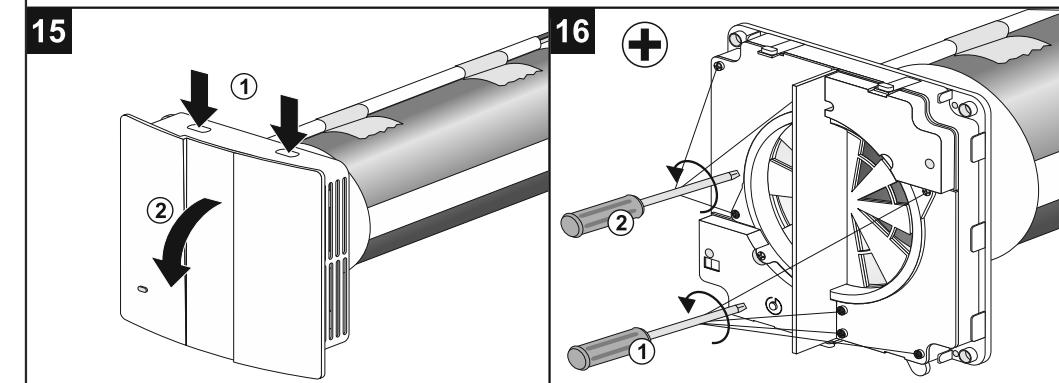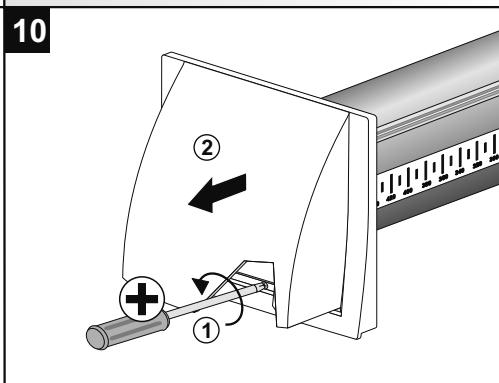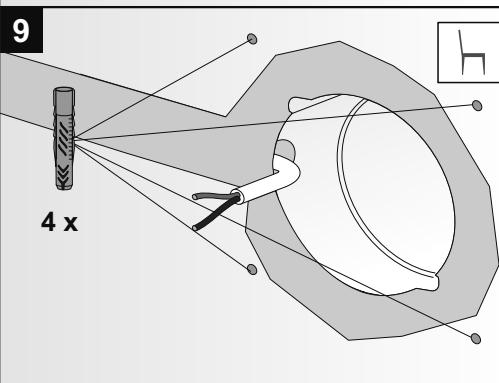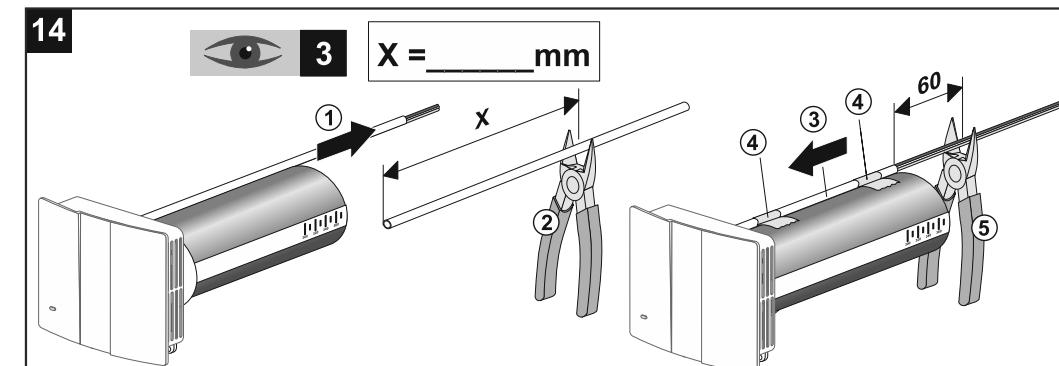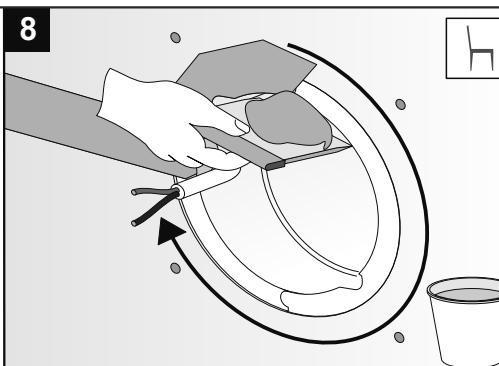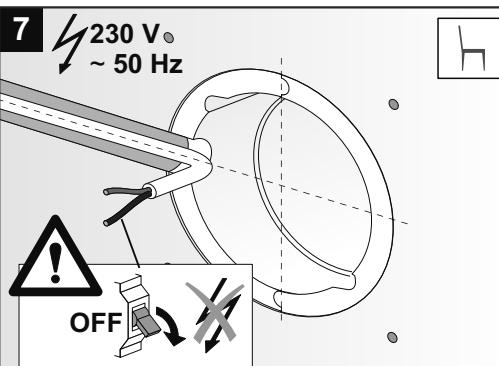


19

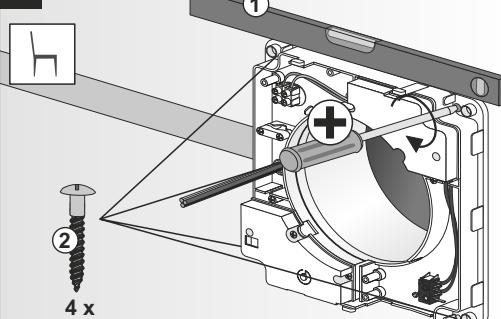


20

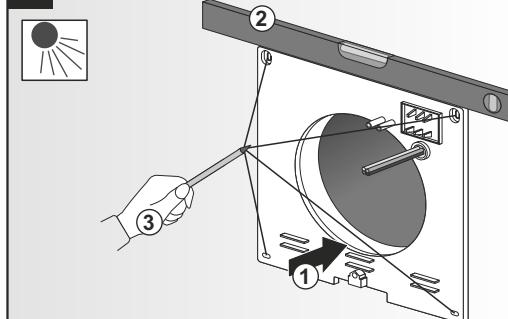



21

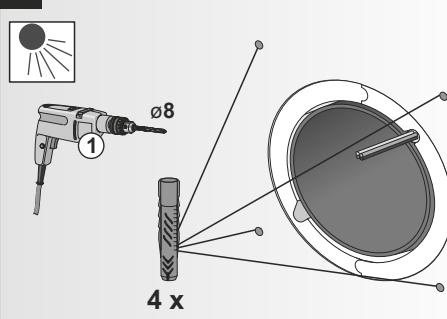


22

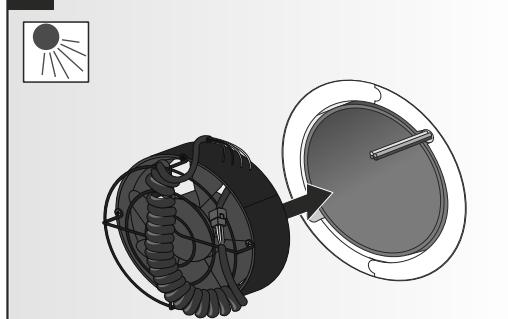


23

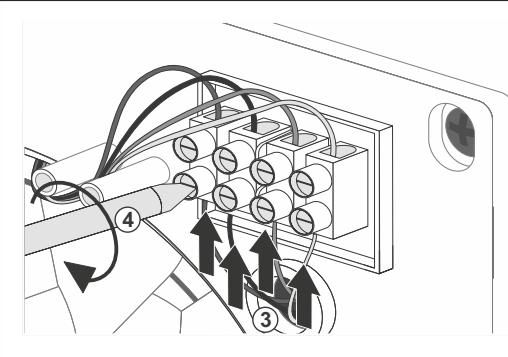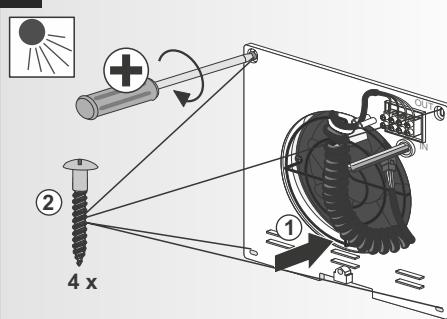


24

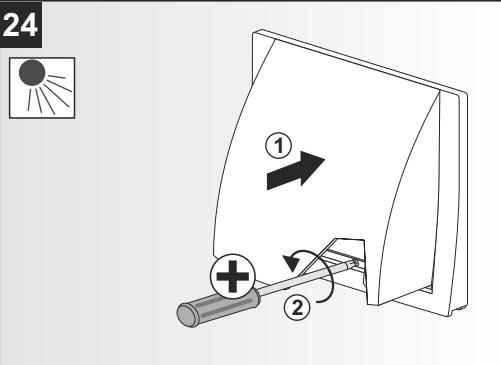


25

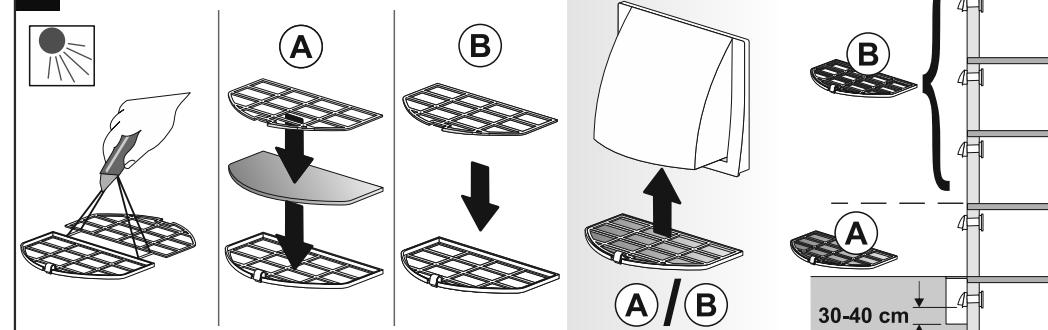


26

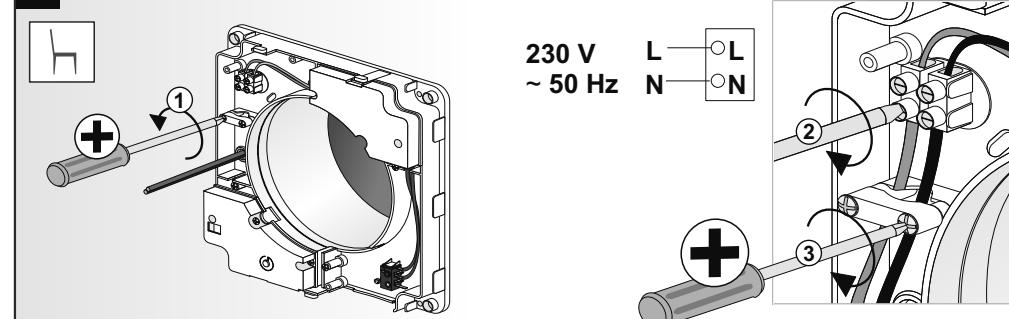


27

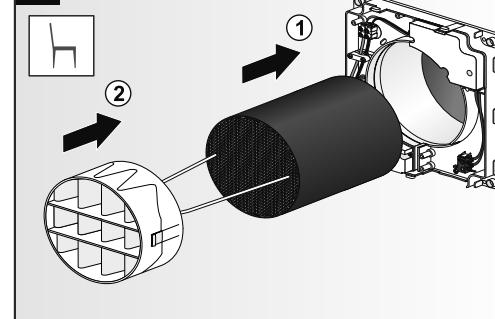


28

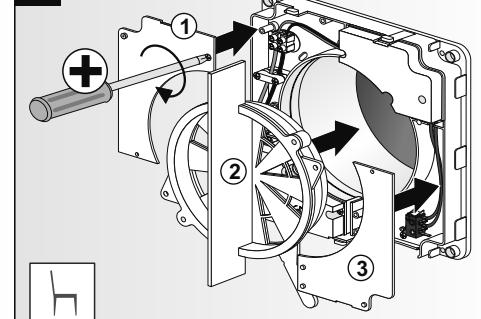

29

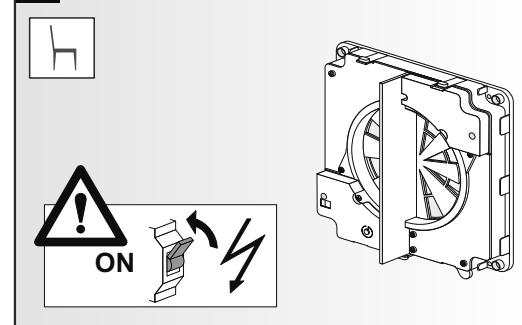

GB ENGLISH

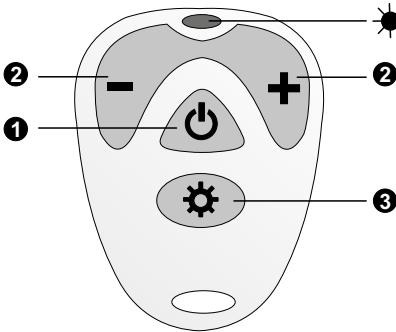

Initial operation of the Fresh Air Heat Recovery Unit MEnV 180 plus 60

Remote control - description

1 ON/OFF switch

(to lock the appliance airtight, the locking lever underneath the panel must also be shifted to the left)

2 Change-over switch -/+

- low fan setting (-) 60/37/25/16 m³/h
- high fan setting (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Summer operation

In summer mode, the Fresh Air Heat Recovery Unit switches to Level 1 and the direction of flow is no longer changed. From this moment onwards, the room air is transported to the outside the whole time.

In dialogue mode, both units switch into Level 1, and in this process, one unit conveys the room air to the outside and the second unit brings fresh air into the room; here too, there is no change in the direction of flow. Summer mode is terminated by pressing the +/- button, and the Fresh Air Heat Recovery Unit(s) revert(s) to "normal" mode.

30-33 Initial operation of a Fresh Air Heat Recovery Unit

34-44 Initial operation of two Fresh Air Heat Recovery Units

- Maximum distance between appliances 10 m
- Minimum distance between appliances 1 m
- Max. one partition wall with a thickness of 15 cm

BE VLAAMS

Eerste gebruik van de warmteterugwinningunit voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

Afstandsbediening - beschrijving

1 AAN/UIT knop

(om het apparaat luchtdicht te vergrendelen, moet de vergrendelingshendel op het paneel ook naar links worden geschoven)

2 Omschakelaar -/+

- lage ventilatorstand (-) 60/37/25/16 m³/h
- hoge ventilatiestand (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Werking in de zomer

In zomermodus, schakelt de warmteterugwinningunit voor frisse lucht naar niveau 1 en verandert de stroomrichting niet meer. Vanaf dit moment wordt de lucht in de ruimte steeds naar buiten getransporteerd.

In dialoogmodus schakelen beide eenheden naar niveau 1, en in dit proces transporteert één eenheid de lucht in de ruimte naar buiten en brengt de tweede eenheid frisse lucht in de ruimte; ook hier is er geen verandering in de stroomrichting. De zomermodus wordt beëindigd door op de knop +/- te drukken en de frisse warmteterugwinningunit(s) voor frisse lucht keert (keren) terug naar de "normale" modus.

30-33 Eerste gebruik van een warmteterugwinningunit voor frisse lucht

34-44 Eerste gebruik van twee warmteterugwinningunits voor frisse lucht

- maximumafstand tussen de apparaten 10 m
- minimumafstand tussen apparaten 1 m
- Max. een scheidingswand met een dikte van 15 cm

RU РУССКИЙ ЯЗЫК

Ввод в эксплуатацию рекуператора свежего воздуха MEnV 180 plus 60

Дистанционное управление – Описание

1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

(чтобы герметично закрыть прибор, дополнительно перевести влево запорный рычаг на нижней стороне заслонки)

2 Переключатель -/+

- Низкий уровень вентиляции (-) 60/37/25/16 м³/ч
- Высокий уровень вентиляции (+) 16/25/37/60 м³/ч

3 Летний режим работы

В летнем режиме работы рекуператор свежего воздуха переключается на ступень I, и направление хода больше не меняется. С этого момента воздух из помещения все время транспортируется наружу.

В диалоговом режиме оба устройства переключаются на ступень I, при этом одно устройство перекачивает воздух наружу, а второе устройство перекачивает свежий воздух в помещение, в этом случае направление хода также не меняется.

Летний режим завершается путем нажатия кнопки +/-, и рекуператоры) свежего воздуха снова переключаються обратно в «нормальный» режим.

30-33 Ввод в эксплуатацию одного рекуператора свежего воздуха

34-44 Ввод в эксплуатацию двух рекуператоров свежего воздуха

- Максимальное расстояние от прибора 10 м
- Минимальное расстояние от прибора 1 м
- Макс. одна промежуточная стенка толщиной 15 см

ES ESPAÑOL

Puesta en marcha del intercambiador térmico de aire fresco MEnV 180 plus 60

Control remoto - descripción

1 Interruptor encendido/apagado

(para bloquear el dispositivo de forma estanca al aire, la palanca de bloqueo debajo del panel también debe estar desplazada hacia la izquierda)

2 Interruptor de cambio -/+

- Ajuste de ventilación bajo (-) 60/37/25/16 m³/h
- Ajuste de ventilación alto (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Funcionamiento en verano


En el modo de verano, el intercambiador térmico de aire fresco cambia al nivel 1 y no se modifica el sentido del caudal. A partir de ese momento, el aire de la estancia se transportará al exterior únicamente.

En el modo de diálogo, ambas unidades cambian al nivel 1; en este proceso, una unidad transporta el aire de la estancia al exterior y la segunda hace llegar el aire fresco a la estancia; aquí tampoco se producen cambios en el sentido del caudal. Para cancelar el modo de verano, pulse el botón +/-, y los intercambiadores térmicos de aire fresco pasarán al modo "normal".

30-33 Puesta en marcha del intercambiador térmico de aire fresco

34-44 Puesta en marcha de dos intercambiadores térmicos de aire fresco

- Distancia máxima entre aparatos 10 m
- Distancia mínima entre aparatos 1 m
- Máx. una pared divisoria con un espesor de 15 cm

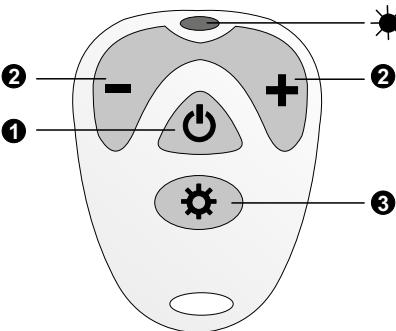FR FRANÇAIS**Mise en service de l'échangeur de chaleur d'air frais MEnV 180 plus 60****Description de la télécommande****1 Interrupteur ON/OFF**

(pour fermer hermétiquement l'appareil, le levier de verrouillage sous le panneau doit lui aussi être déplacé vers la gauche)

2 Commutateur -/+

- réglage faible du ventilateur (-) 60/37/25/16 m³/h
- réglage fort du ventilateur (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Fonctionnement en été

En mode été, l'échangeur de chaleur d'air frais passe au Niveau 1 et la direction du flux n'est plus changée. À partir de ce moment, l'air intérieur est constamment transporté vers l'extérieur.

En mode dialogue, les deux unités passent au Niveau 1 et dans ce processus, une unité transporte l'air intérieur vers l'extérieur et l'autre unité transporte l'air extérieur vers l'intérieur ; là aussi, il n'y a pas de changement de direction du flux. On arrête le mode été en appuyant sur le bouton +/- et le(s) échangeur(s) de chaleur d'air frais revient(ren)t au mode « normal ».

30-33 Mise en service de l'échangeur de chaleur d'air frais**34-44 Mise en service de deux échangeurs de chaleur d'air frais**

- Distance maximale entre les appareils 10 m
- Distance minimale entre les appareils 1 m
- Au max. un mur de séparation d'une épaisseur de 15 cm

HR HRVATSKI**Puštanja izmjenjivača topline za svježi zrak MEnV 180 plus 60 u pogon****Opis daljinskog upravljanja****1 Sklopka za UKLJ./ISKLJ.**

(Kako bi se uređaj termički zatvorio, poluga za zatvaranje na donjoj strani zaslona se treba gurnuti u lijevo)

2 Preklopnik -/+

- mali stupanj ventilacije (-) 60/37/25/16 m³/h
- visoki stupanj ventilacije (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Ljetni pogon

U ljetnom načinu rada, izmjenjivač topline svježeg zraka prelazi na stupanj I i smjer kretanja se više ne mijenja. Zrak iz prostorije se od te vremenske točke cijelo vrijeme prenosi prema van.

U interaktivnom načinu rada, oba uređaja se prebacuju na stupanj I, pri čemu jedan uređaj prenosi zrak iz prostorije prema van, a drugi uređaj svježi zrak u prostoriju te ni tu nema promjene smjera. Pritisom na tipku +/- završava se ljetni način rada i izmjenjivač/i topline svježeg zraka se vraća/ju u „normalni“ način rada.

IT ITALIANO**Funzionamento iniziale del ventilatore aria fresca con scambiatore di calore MEnV 180 plus 60****Telecomando - descrizione****1 Interruttore ON/OFF**

(per eseguire la tenuta d'aria dell'apparecchio, la leva di bloccaggio sotto al pannello deve essere spostata verso sinistra)

2 Interruttore di commutazione -/+

- impostazione velocità minima ventilatore (-) 60/37/25/16 m³/h
- impostazione velocità max ventilatore (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Funzionamento estivo

In modalità estate, il ventilatore aria fresca con scambiatore di calore commuta in Livello 1 e la direzione del flusso non viene più modificata. da questo momento in poi, l'aria ambiente viene trasportata verso l'esterno per tutto il tempo.

In modalità dialogo, entrambe le unità commutano in Livello 1 e in questo processo, la prima unità trasporta l'aria ambiente verso l'esterno e la seconda unità trasporta aria fresca nella stanza; anche in questo

caso la direzione del flusso non viene modificata. Per arrestare la modalità estate, premere il tasto +/-, e il(i) ventilatore(i) aria fresca con scambiatore di calore passa(no) in modalità "normale".

30-33 Funzionamento iniziale del ventilatore aria fresca con scambiatore di calore**34-44 Funzionamento iniziale di due ventilatori aria fresca con scambiatore di calore**

- Distanza massima tra le utenze 10 m

- Distanza minima tra le utenze 1 m

- Max. una parete divisoria dello spessore 15 cm

NL NEDERLANDS**Eerste ingebruikname van het warmteterugwinapparaat voor frisse lucht MEnV 180 plus 60****Beschrijving afstandsbediening****1 AAN/UIT schakelaar**

(om het apparaat luchtdicht te vergrendelen, moet de vergrendelingshendel onder het paneel ook naar links worden geschoven)

2 Keuzeschakelaar -/+

- lage ventilatorstand (-) 60/37/25/16 m³/h
- hoge ventilatorstand (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Zomerstand

In de zomermodus schakelt het warmteterugwinapparaat voor frisse lucht naar Niveau 1 en verandert de stroomrichting niet meer. Vanaf dit moment wordt de ruimtelucht de hele tijd naar buiten vervoerd.

In de dialoogmodus schakelen beide eenheden naar Niveau 1 en in dit proces vervoert één apparaat de omgevingslucht naar buiten en brengt het tweede apparaat frisse lucht in de ruimte; ook hier is er geen verandering in de stroomrichting. De zomermodus wordt beëindigd door de knop +/- in te drukken en één

of meer warmteterugwinapparaten voor frisse lucht keren terug naar de "normale" modus.


30-33 Eerste operatie van een warmteterugwinapparaat voor frisse lucht**34-44 Eerste operatie van twee warmteterugwinapparaten voor frisse lucht**

- Maximale afstand tussen apparaten 10 m

- Minimale afstand tussen apparaten 1 m

- Maximaal één scheidingswand met een dikte van 15 cm

PL JĘZYK POLSKI

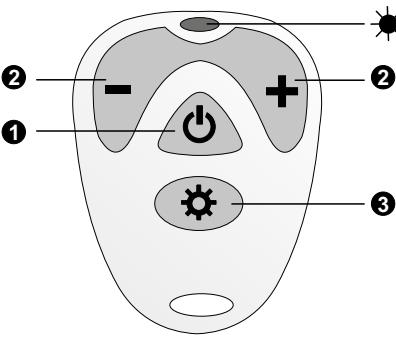

Uruchamianie wymiennika ciepła świeżego powietrza MEnV 180 plus 60

Pilot zdalnego sterowania – opis

1 Przełącznik WŁ./WYŁ.

(Aby szczerle zamknąć urządzenie, należy dodatkowo przesunąć w lewo dźwignię zamykającą w dolnej części przesłony)

2 Przełącznik -/+

- Niski stopień wentylacji (-) 60/37/25/16 m³/h
- Wysoki stopień wentylacji (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Tryb letni

W trybie letnim wymiennik ciepła świeżego powietrza przełącza się na stopień I, kierunek obrotów pozostaje niezmienny. Od tej chwili powietrze z pomieszczenia jest w trybie ciągłym transportowane na zewnątrz.

W trybie dialogu oba urządzenia przełączają się na stopień I, przy czym jedno urządzenie transportuje powietrze z pomieszczenia na zewnątrz, a drugie tłoczy świeże powietrze do pomieszczenia i w tym trybie kierunek obrotów również pozostaje niezmienny. Naciśnięcie przycisku +/- kończy pracę w trybie letnim, a wymiennik/i ciepła świeżego powietrza przełącza/ją się ponownie do pracy w trybie „normalnym”.

30–33 Uruchamianie jednego wymiennika ciepła świeżego powietrza

34–44 Uruchamianie dwóch wymienników ciepła świeżego powietrza

- Maksymalny odstęp między urządzeniami: 10 m
- Minimalny odstęp między urządzeniami: 1 m
- Maks. jedna ściana działowa o grubości 15 cm

SE SVENSKA

Första idrifttagningen av friskluft-värmeväxlare MEnV 180 plus 60

Fjärrkontroll – beskrivning

1 TILL-/FRÅN-knapp

(för att stänga apparaten lufttätt, måste dessutom låspaken på konsolens undersida förs åt vänster)

2 Omkopplare -/+


- låg ventilationsnivå (-) 60/37/25/16 m³/h
- hög ventilationsnivå (+) 16/25/37/60 m³/h

3 Sommardrift


I sommarläge kopplar friskluft-värmeväxlaren om till nivå 1 och transportriktningen kommer inte längre att skifta. Från och med denna tidpunkt kommer rumsluftens att transporterats ut hela tiden.

I dialog-läge kopplar båda enheterna om till nivå 1. Under denna process transporterar en enhet ut rumsluftens och den andra enheten in frisk luft i rummet. Även här ändras inte transportriktningen. Sommarläget avslutas genom att trycka på +/- knappen och friskluft-värmeväxlaren/-värmeväxlarna kopplar åter till "normalt" läge.


30

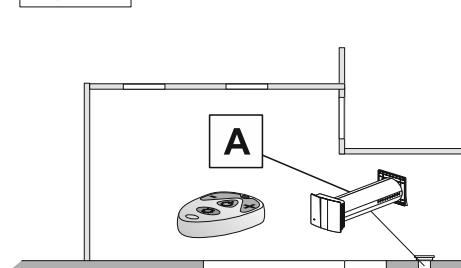


32

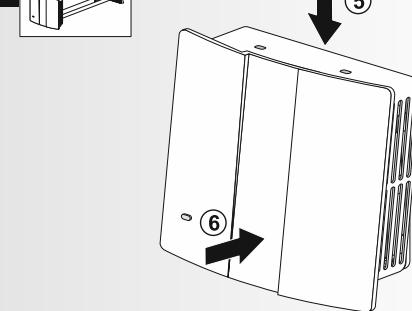


34

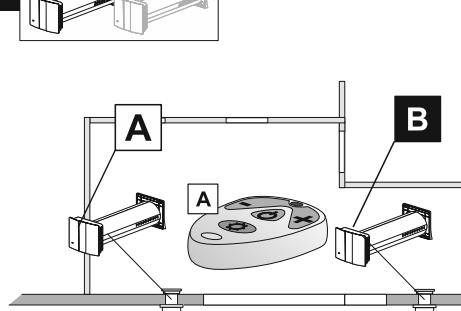


36

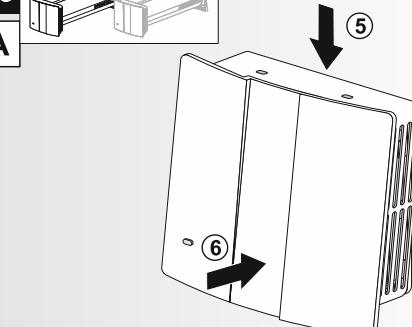


31

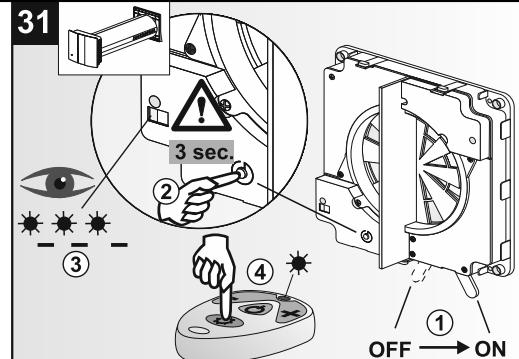


33

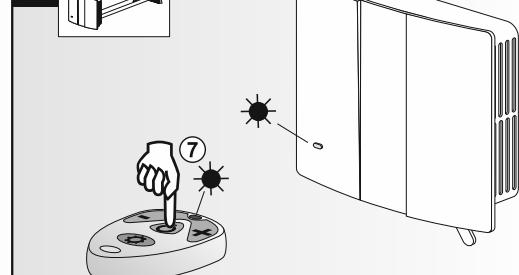


35

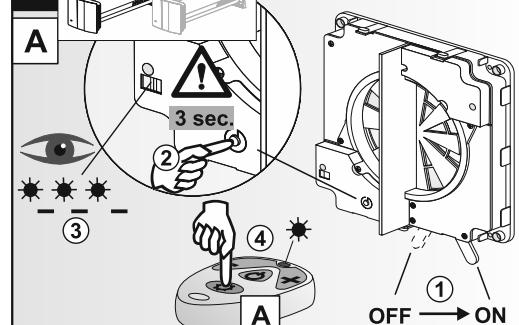


37

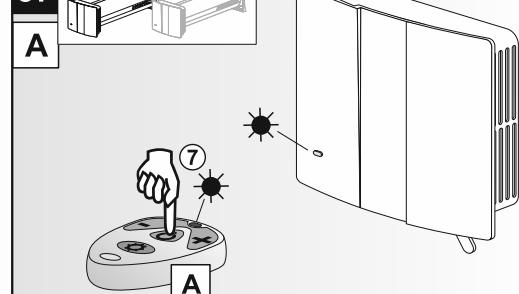


38




B

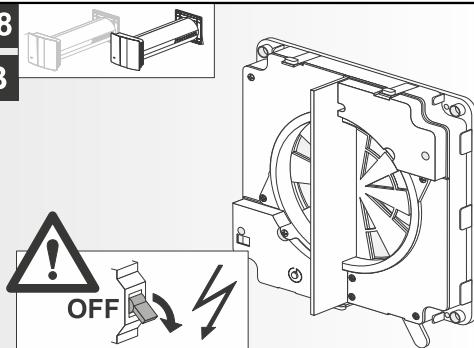


39





B

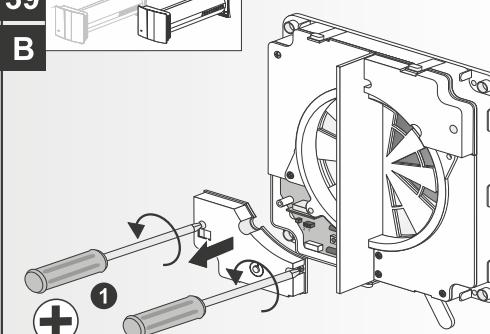

40





B

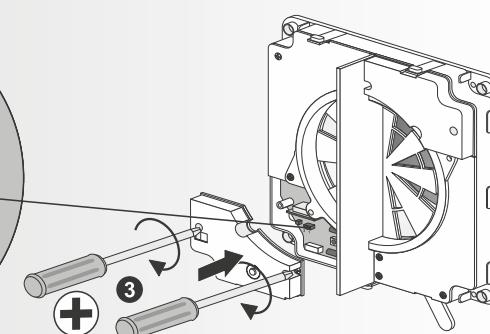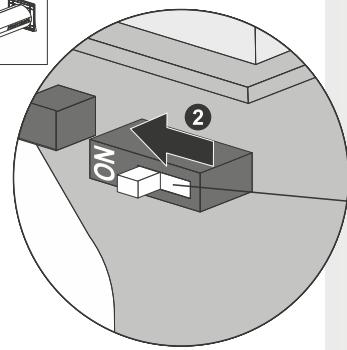


41



B

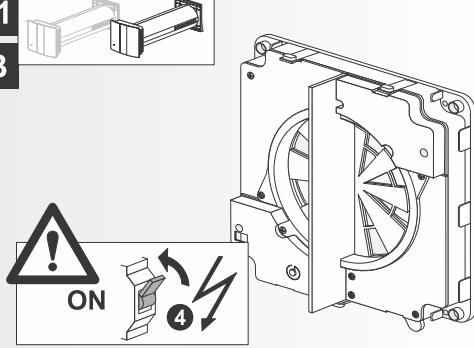



B

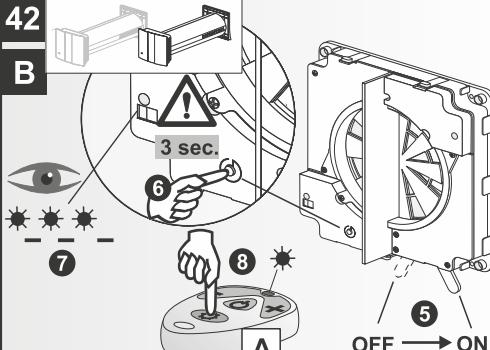


43



B

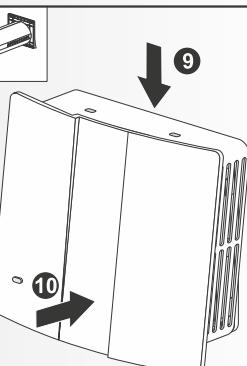

B

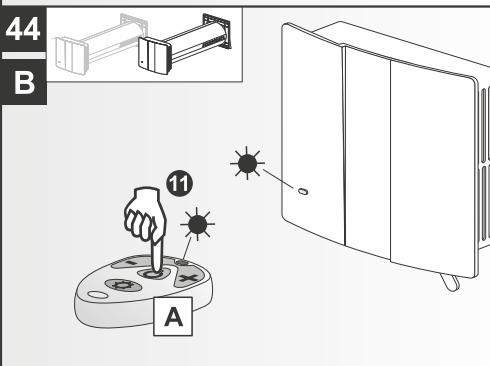

GB

ENGLISH

Maintenance and Service

Fresh Air Heat Recovery Unit MEnV 180 plus 60

45-55 Half-yearly Maintenance Intervals/
Service

- Automatic service display by steady red control LED
- After carrying out the service, acknowledge by pressing the control button

56

Spare parts

- 320304 = MEnV 180 F7 Filter
 320663 = MEnV 180 G3 Filter mat
 320687 = MEnV 180 Outer grille
 535302 = MEnV 180 Ceramic
 535319 = MEnV 180 Filter cartridge
 535326 = MEnV 180 Remote control
 535036 = MEnV 180 plus 60 Motor
 535043 = MEnV 180 plus 60 Electronics
 535050 = MEnV 180 plus 60 Control board
 535005 = MEnV 180 Extension set with duct and cable 660 mm
 320748 = MEnV 180 Insulating pipe (also as an extension for wall thicknesses > 500 mm)

RU

РУССКИЙ ЯЗЫК

Техническое и сервисное обслуживание рекуператора свежего воздуха MEnV 180 plus 60

45-55 Полугодовой интервал технического/сервисного обслуживания

- Автоматическая индикация техобслуживания через постоянно мерцающий красным контроллером светоид.
- Нажатием кнопки управления подтверждается процедура проведения техобслуживания

56

Запасные части

- 320304 = Фильтр MEnV 180 F7
 320663 = MEnV 180 G3 фильтровальный холст
 320687 = MEnV 180 внешняя решетка
 535302 = MEnV 180 керамика
 535319 = MEnV 180 фильтровальный патрон"
 535326 = MEnV 180 дистанционное управление
 535036 = MEnV 180 plus 60 Двигатель
 535043 = MEnV 180 plus 60 Электроника
 535050 = Плата управления MEnV 180 plus 60
 535005 = Удлинительный комплект с трубой и кабелем 660 мм MEnV 180
 320748 = MEnV 180 Изоляционная трубка (в том числе в качестве удлинения для стен толщиной > 500 мм)

BE

vlaams

Onderhoud en service

Warmteterugwinningunit voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

45-55 Intervalen halfjaarlijks onderhoud/service

- Automatisch servicedisplay door continue rode controle_LED
- Bevestig na het uitvoeren van de service door op de bedieningsknop te drukken

56

Reserveonderdelen

- 320304 = MEnV 180 F7 Filter
 320663 = MEnV 180 G3 Filtermat
 320687 = MEnV 180 Buitenkoester
 535302 = MEnV 180 Keramiek
 535319 = MEnV 180 Filterpatroon
 535326 = MEnV 180 Afstandsbediening
 535036 = MEnV 180 plus 60 Motor
 535043 = MEnV 180 plus 60 Elektronica
 535050 = MEnV 180 plus 60 Besturingskaart
 535005 = MEnV 180 Uitbreidingsset met kanaal en kabel 660 mm
 320748 = MEnV 180 Isolatiebus (Ook als een uitbreiding voor wanddiktes > 500mm)

ES

ESPAÑOL

Mantenimiento y revisión

Intercambiador térmico de aire fresco MEnV 180 plus 60

45-55 Intervalos de mantenimiento/revisión semestrales

- Pantalla de revisión automática con el LED de control rojo encendido
- Tras efectuar la revisión, confirmar pulsando el botón de control

56

Piezas de recambio

- 320304 = Filtro MEnV 180 F7
 320663 = Esterilla para filtro MEnV 180 G3
 320687 = Rejilla exterior MEnV 180
 535302 = Cerámica MEnV 180
 535319 = Cartucho para filtro MEnV 180
 535326 = Mando a distancia MEnV 180
 535036 = Motor MEnV 180 plus 60
 535043 = Componentes electrónicos MEnV 180 plus 60
 535050 = Panel de control MEnV 180 plus 60
 535005 = Set de extensión con conducto y cable 600 mm MEnV 180
 320748 = Tubería aislante MEnV 180 (También como una extensión para paredes de un espesor de 500 mm)

FR

FRANÇAIS

Maintenance et service

Échangeur de chaleur d'air frais MEnV 180 plus 60

45-55 Intervalles de maintenance /
de service semi-annuels

- Affichage automatique de service par une LED de contrôle rouge constante
- Une fois le service effectué, valider en appuyant sur le bouton de contrôle

56

Pièces de rechange

- 320304 = Filtre MEnV 180 F7
 320663 = Élément filtrant MEnV 180 G3
 320687 = Grille extérieure MEnV 180
 535302 = Céramique MEnV 180
 535319 = Cartouche filtrante MEnV 180
 535326 = Télécommande MEnV 180
 535036 = Moteur MEnV 180 plus 60
 535043 = Electronique MEnV 180 plus 60
 535050 = Tableau de contrôle MEnV 180 plus 60
 535005 = Kit d'extension MEnV 180 avec conduit et câble 660 mm
 320748 = tuyau d'isolation MEnV 180 (Également en tant qu'extension pour une épaisseur de mur de > 500 mm)

HR

HRVATSKI

Održavanje i servis

Izmjenjivač topline i svježeg zraka MEnV 180 plus 60

45-55 Polugodišnji interval održavanja / servis

- Automatski prikaz održavanja putem trajno crvene kontrolne LED lampice
- Pritisakom na kontrolnu tipku potvrđuje se provođenje postupka održavanja

56

Zamjenski dijelovi

- 320304 = MEnV 180 F7 filter
 320663 = MEnV 180 G3 filterna ulošča
 320687 = MEnV 180 vanjska rešetka
 535302 = MEnV 180 keramika
 535319 = MEnV 180 patrona filtera
 535326 = MEnV 180 daljinski upravljač
 535036 = MEnV 180 plus 60 motor
 535043 = MEnV 180 plus 60 elektronika
 535050 = MEnV 180 plus 60 upravljačka ploča
 535005 = MEnV 180 komplet za proizvodnju s cijevi i kabelom od 600 mm
 320748 = MEnV 180 izolacijska cijev (i za proizvodnje kod debljine zida > 500 mm)

IT ITALIANO**Manutenzione e servizio**

Ventilatore aria fredda con scambiatore di calore MEnV 180 plus 60

45-55 Intervalli di manutenzione/servizi semestrali

- display servizio automatico con LED di controllo a luce fissa rossa
- Dopo aver eseguito la manutenzione, per la conferma premere il tasto di comando

56**Pezzi di ricambio**

- 320304 = MEnV 180 F7 filtro
- 320663 = MEnV 180 G3 materiale filtrante
- 320687 = MEnV 180 griglia esterna
- 535302 = MEnV 180 ceramica
- 535319 = MEnV 180 cartuccia del filtro
- 535326 = MEnV 180 telecomando
- 535036 = MEnV 180 plus 60 motore
- 535043 = MEnV 180 plus 60 elettronica
- 535050 = MEnV 180 plus 60 pannello di comando
- 535005 = MEnV 180 Kit di prolunga con tubo e cavo 660 mm
- 320748 = MEnV 180 tubo di isolamento
(anche come prolunga per spessore di parete > 500 mm)

**PL JĘZYK POLSKI****Konservacja i naprawy**



wymiennika ciepła świeżego powietrza MEnV 180 plus 60

45-55 Półroczone okresy konserwacyjne / serwisowe

- Automatyczne wskazanie konserwacji stałym świecieniem kontrolki LED na czerwono
- Naciśnięcie przycisku sterującego kwituje przeprowadzenie konserwacji

56**Części zamiennie i akcesoria**

- 320304 = MEnV 180 filtr F7
- 320663 = Mata filtracyjna MEnV 180 G3
- 320687 = Kratka zewnętrzna MEnV 180
- 535302 = Element ceramiczny MEnV 180
- 535319 = Wkład filtracyjny MEnV 180
- 535326 = Pilot zdalnego sterowania MEnV 180
- 535036 = MEnV 180 plus 60 Silnik
- 535043 = MEnV 180 plus 60 Elektronika
- 535050 = MEnV 180 plus 60 Płyta sterująca
- 535005 = MEnV 180 Rzedlużenie z rurą i przewodem 660 mm
- 320748 = MEnV 180 Rura izolacyjna
(również jako przedłużenie w przypadku ścian o grubości > 500 mm)

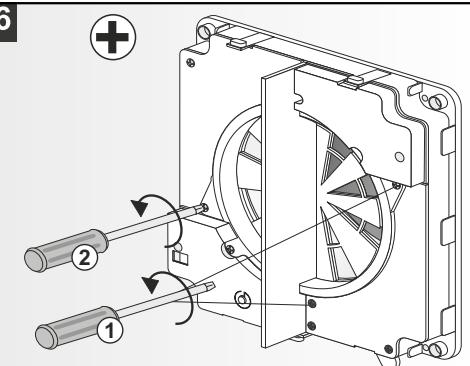**45 Service****46****SE SVENSKA****Underhåll och service**









Friskluft-värmeväxlare MEnV 180 plus 60

45-55 Underhåll två gånger per år/ service


- Automatiskt servicedisplay med konstant röd kontrolllysdiod
- Bekräfta utförd service genom att trycka på kontrollknappen

56**Reservdelar**



- 320304 = MEnV 180 F7 filter
- 320663 = MEnV 180 G3 filtermatta
- 320687 = MEnV 180 yttre galler
- 535302 = MEnV 180 keramik
- 535319 = MEnV 180 filterpatron
- 535326 = MEnV 180 fjärrkontroll
- 535036 = MEnV 180 plus 60 motor
- 535043 = MEnV 180 plus 60 elektronik
- 535050 = MEnV 180 plus 60 styrkretsksort
- 535005 = MEnV 180 förlängningsset med rör och kabel 660 mm
- 320748 = MEnV 180 isoleringsrör
(även som förlängning vid väggjöcklekar > 500 mm)

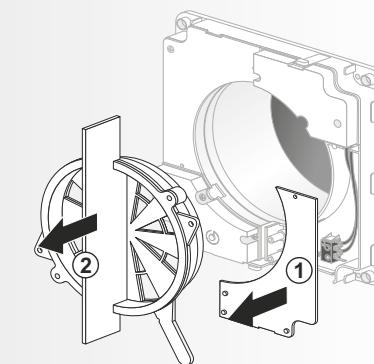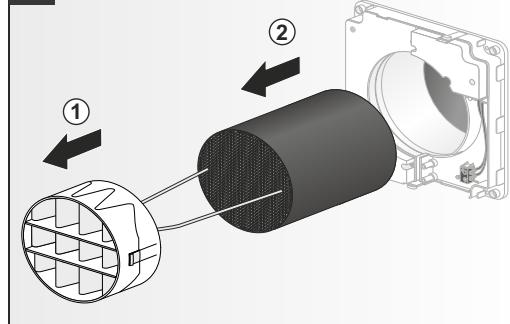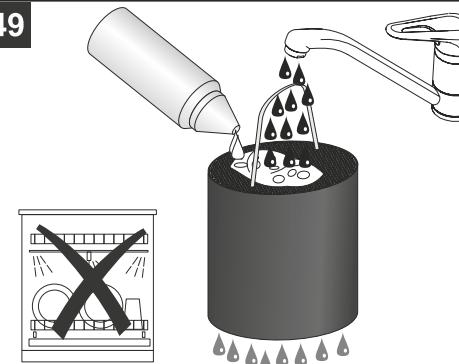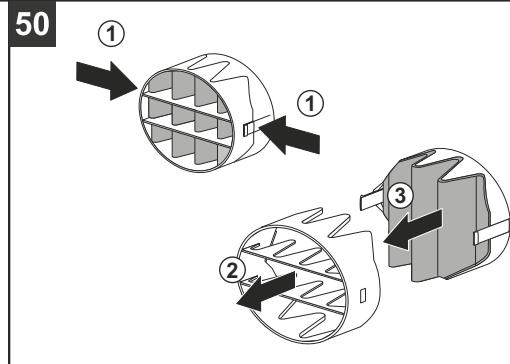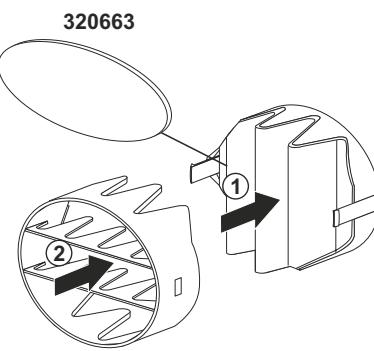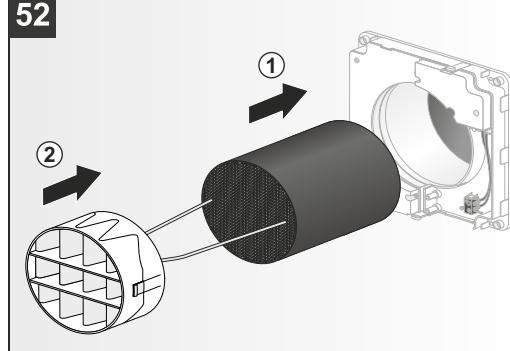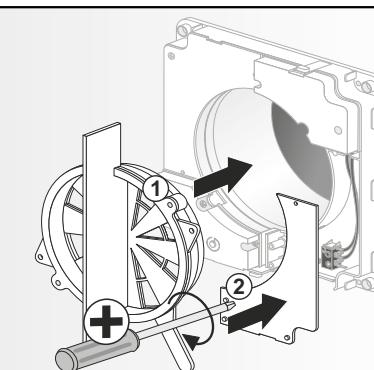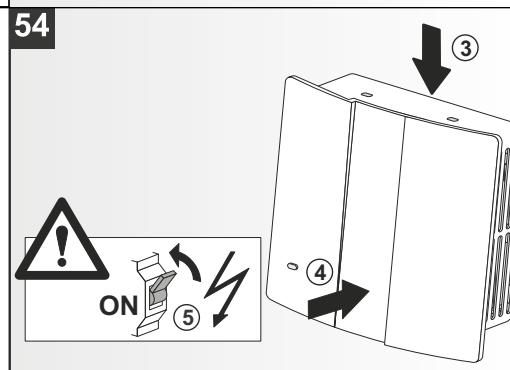**47****48****49****50****51****52****53****54**

55

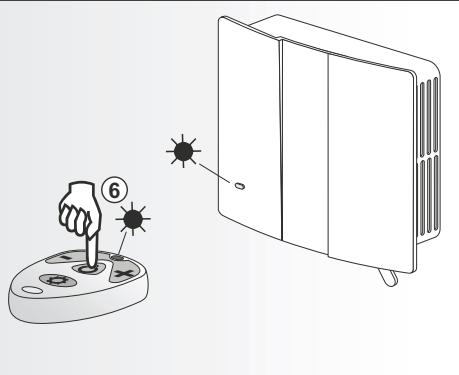





56

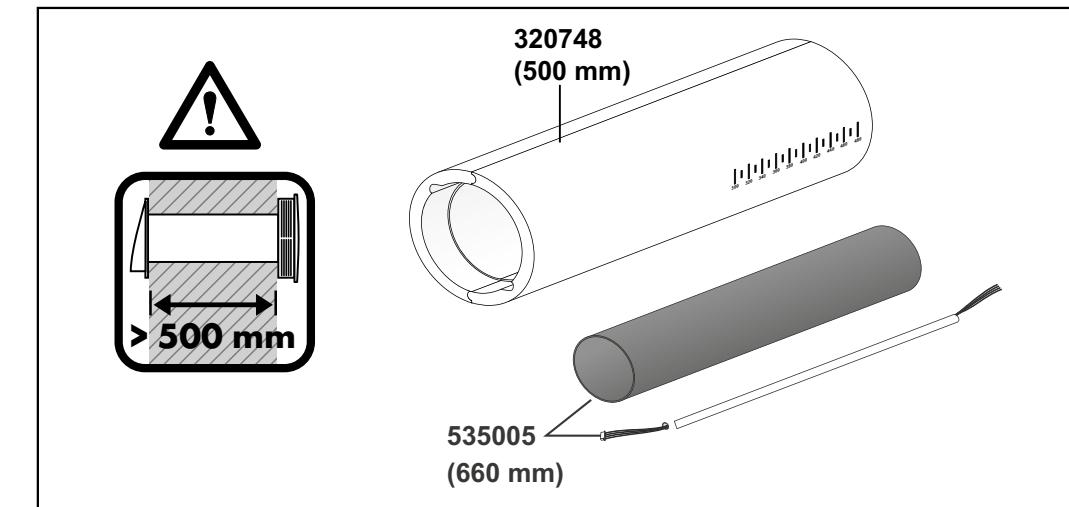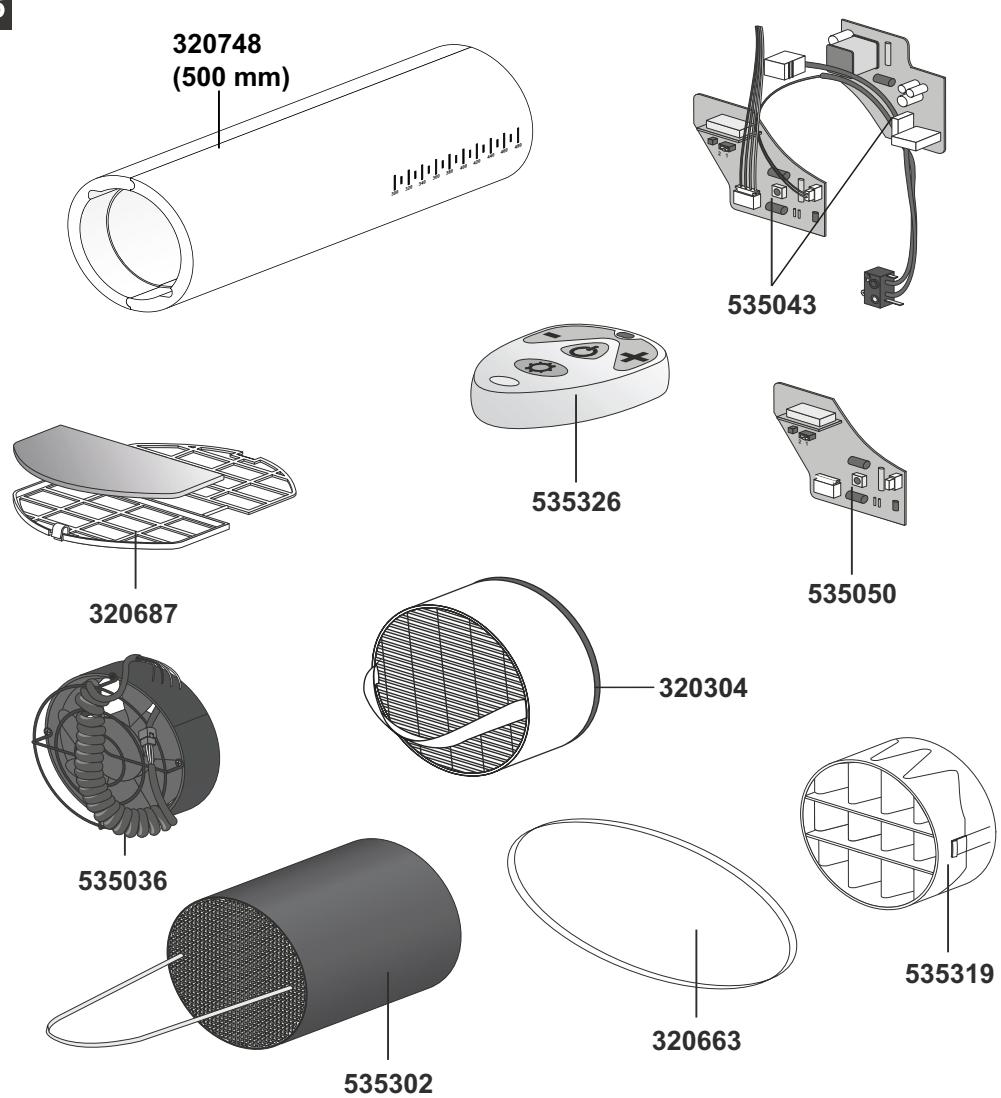

New



CR 2025

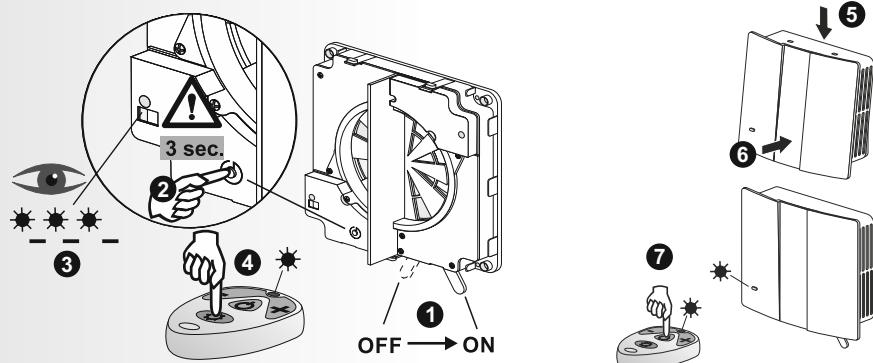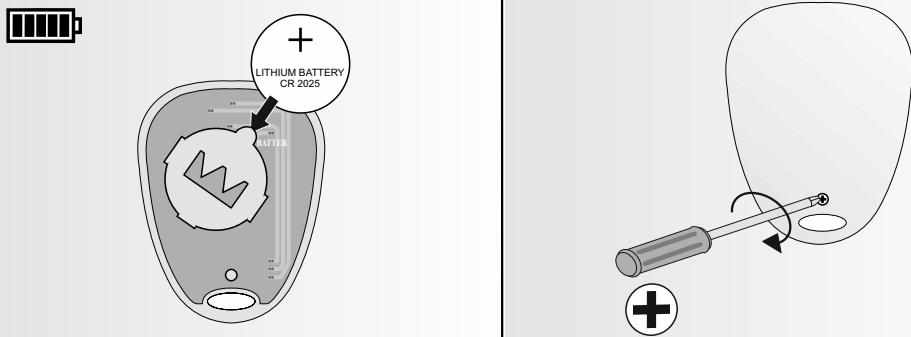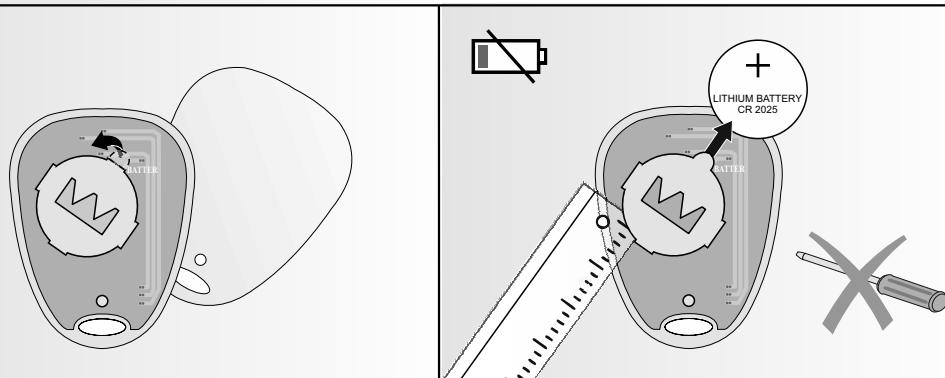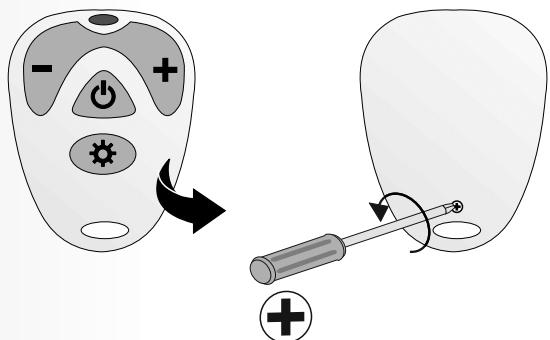

GB ENGLISH



Disposal

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

RU РУССКИЙ ЯЗЫК



Утилизация:

На территории ЕС данный символ указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Использованные приборы содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, их необходимо отправить на утилизацию без нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольного удаления мусора. Поэтому утилизируйте, пожалуйста, использованные приборы через подходящие системы сбора или отправьте прибор на утилизацию в место, где вы его приобрели. Продавец сам утилизирует прибор надлежащим образом.

BE VLAAMS



Verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycelen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

ES ESPAÑOL



Eliminación

Esta marca indica que este producto no puede eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud derivados de una eliminación incontrolada de los residuos, recícelos de forma responsable para fomentar una reutilización sostenible de los materiales. Para entregar su dispositivo usado, diríjase a los sistemas de entrega y recogida o póngase en contacto con el vendedor del producto. Ellos pueden hacerse cargo del producto para asegurar un reciclaje seguro.

FR FRANÇAIS



Élimination

Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine contre tout dommage résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable afin de favoriser une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou bien contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il pourra s'occuper du produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

HR HRVATSKI



Zbrinjavanje:

Unutar EU-a ovaj simbol upućuje na to, da se ovaj proizvod ne smije zbrinuti preko kućnog otpada. Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i koji se trebaju odmijeti u sakupljalište za ponovnu preradu kako se okoliš tј. zdravlje ljudi ne bi štetilo kroz nekontrolirano uklanjanje otpada. Molimo Vas da stare uređaje stoga zbrinete preko prikladnih sustava sakupljanja ili da uredaj za zbrinjavanje odnese na mjesto, na kojem ste ga kupili. Ono će uređaj poslati na preradu materijala.

IT ITALIANO



Smaltimento

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani in tutta la UE. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento inappropriato, riciclare il prodotto al fine di un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio, utilizzare i sistemi di riciclo e di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I rivenditori possono riciclare il prodotto in oggetto presso un centro di riciclaggio autorizzato.

PL JĘZYK POLSKI



Utylizacja:

Na terenie UE symbol ten oznacza zakaz utylizacji produktu razem z odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenia zawierają cenne materiały podlegające recyklingowi, które należy mu poddać, aby nie powodować szkód w środowisku ani nie stwarzać zagrożenia zdrowiu ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji. Dlatego zużyte urządzenie należy utylizować za pośrednictwem odpowiedniego systemu zbiórki albo wrócić je do utylizacji do miejsca jego zakupu. Stamtąd urządzenie zostanie przekazane do recyklingu.

NL NEDERLANDS



Verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen door ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, moet u dit op verantwoorde wijze recyclen. Als u uw gebruikte apparaat wilt terugbrengen, gebruikt u de retour- en verzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Deze kan het product naar een plek voor milieuvriendelijke recycling brengen.

DE DEUTSCH



EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Marley Deutschland GmbH, dass der Funkanlagenotyp **MEnV180** und alle Versionen davon, sowie **MENVFB** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.marley.de/index.php?id=1965>



GB ENGLISH



EU Declaration of Conformity

Hereby, Marley Deutschland GmbH declares that the radio equipment types **MEnV180** and all versions of it and as well **MENVFB** are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.marley.de/index.php?id=1965>



SE SVENSKA



Avfallshantering

Denna märkning indikerar att den här produkten inte får kastas i vanliga hushållsavfallet. Detta gäller för hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din kasserade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köpts. De kan lämna produkten till miljövänlig återvinning.





Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Phone +49.(0)5031.53-0
Fax +49.(0)5031.53-170
www.marley-germany.com